


Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
SISTEMAS ARQUIMART	C/ LANDALUCIA 16, POL. IND. JUNDIZ 01015 VITORIA (ALAVA)
Nº CERTIFICADO	27436

**Mampara acristalada (3.900 x 3.000) mm de vidrio simple
4 vidrios laminados 6+6 mm
Ref. «Impuls 100 »**

Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo según UNE-EN ISO 140-3:1995

Frecuencia (Hz)	R (dB)	Incertid. (k=2)
100	27,7	±2,4
125	24,9	±2,4
160	26,5	±2,4
200	26,9	±2,4
250	28,4	±1,6
315	30,0	±1,6
400	30,6	±1,6
500	31,9	±1,6
630	32,9	±1,6
800	31,9	±1,6
1.000	29,5	±1,6
1.250	29,6	±1,6
1.600	33,4	±1,6
2.000	35,6	±1,6
2.500	37,0	±1,4
3.150	38,2	±1,4
4.000	40,7	±1,4
5.000	45,3	±1,4

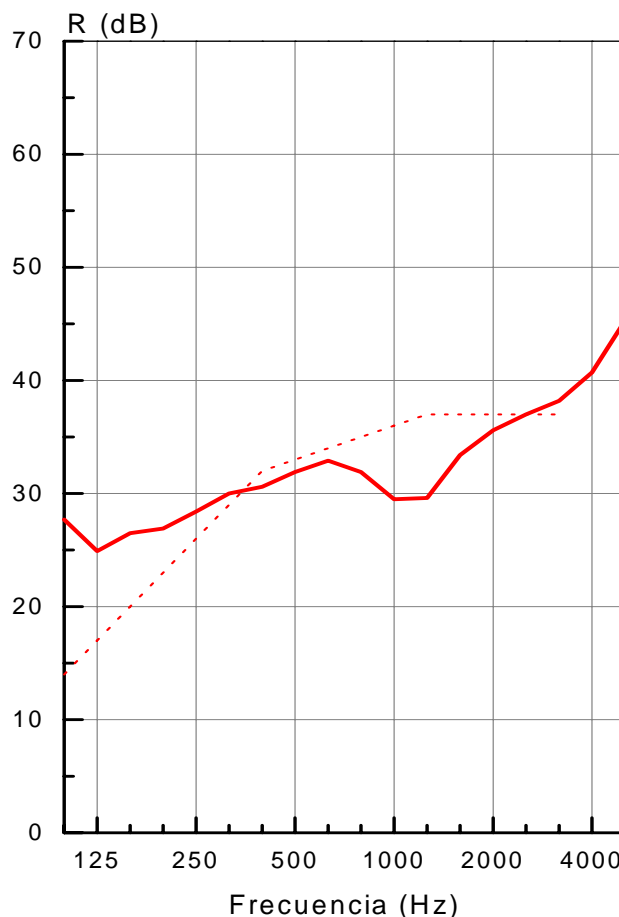

Índices de aislamiento	UNE-EN ISO 717-1:1997	R_w (C, C_{tr})	33 (-1,-2) dB	±2 dB
	CTE-DB-HR	R_A	33,1 dB(A)	±1,1 dBA

FECHA 9 de Marzo del 2011

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayo en el cual se indican los resultados obtenidos.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción